



Montageanleitung Sicherheitsgruppe

Seite 2 - 3



Guida al montaggio del gruppo di sicurezza

Pagina 4 - 5



Instrucciones de instalación del grupo de seguridad

Página 6 - 7



Instrukcja montażu grupy bezpieczeństwa bez/z zaworem redukcyjnym

Strona 8 - 9



Installation instructions

Safety assembly for mounting on unfinished walls

Page 10-11



Návod na montáž poistného ventila

Strana 12-13



Instructions de montage de l'ensemble de sécurité

Pages 14-15



Návod k montáži pojistné skupiny

Strana 16-17



Biztonsági szelepcsoport Szerelési Utasítás

(C/F/T)SW-120 tárolóhoz

18.-19. oldal

Technische Daten

Ansprechdruck
 Membransicherheitsventil: 8 bar
 Manometeranschlußstutzen: G 1/4 beidseitig
 Durchflußleistung: nach DIN 3269 Teil 2

Druckminderer
 Eingangsdruck max.: 16 bar
 Ausgangsdruck einstellbar: 1,5 bis 6 bar
 Werkseinstellung: 4 bar

Bauteilprüf-Nr.: TÜV-SV-01-545-DN-W-p
 IfBT-Prüf-Nr. (Geräuschverhalten): PA-IX-1794/I
 DVGW-Prüf-Nr.: 903



Bild 1: Sicherheitsgruppe ohne Druckminderer



Bild 2: Sicherheitsgruppe mit Druckminderer

Montage Sicherheitsgruppe

Überwurfmuttern, der Sicherheitsgruppe beiliegend, über die Verrohrungsteile schieben.

Rohrbogen mit der dafür vorgesehenen Klemmringverschraubung an Kaltwasseranschluß Speicher-Wassererwärmer verschrauben.

ACHTUNG

Montage der Klemmringverschraubungen nur unter Verwendung beiliegender Stützhülsen.

Sicherheitsgruppe am Rohrbogen anschrauben.

Mit dem Verrohrungsteil Sicherheitsgruppe mit Anschlußteil Kaltwasser verbinden.

Das Verrohrungsteil ablängen und mit der dafür vorgesehenen Winkel-Klemmringverschraubung das Verrohrungsteil mit dem Anschlußteil Kaltwasser verschrauben.

Rohrbogen zum Kaltwasseranschluß Speicher-Wassererwärmer

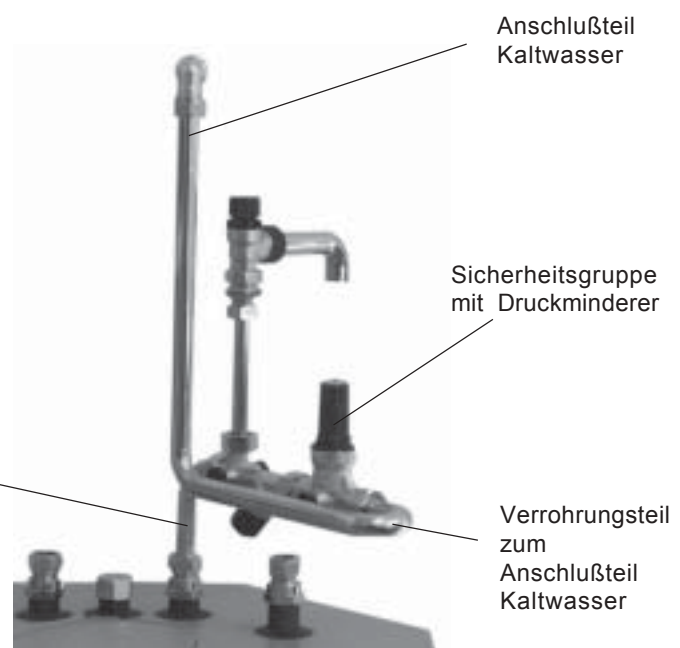


Bild 3: Sicherheitsgruppe mit Druckminderer angebaut

Technische Daten

Ansprechdruck
Membransicherheitsventil: 8 bar
Manometeranschlußstutzen: G 1/4 beidseitig
Durchflußleistung: nach DIN 3269 Teil 2

Druckminderer
Eingangsdruck max.: 16 bar
Ausgangsdruck einstellbar 1,5 bis 6 bar
Werkseinstellung: 4 bar

Bauteilprüf-Nr.: TÜV-SV-01-545-DN-W-p
IfBT-Prüf-Nr. (Geräuschverhalten): PA-IX-1794/I
DVGW-Prüf-Nr.: 903



Bild 4: Sicherheitsgruppe ohne Druckminderer



Bild 5: Sicherheitsgruppe mit Druckminderer

Montage Sicherheitsgruppe

Überwurfmuttern, der Sicherheitsgruppe beiliegend, über die Verrohrungsteile schieben.

Rohrbogen mit der dafür vorgesehenen Klemmringverschraubung an der Anschlußkonsole verschrauben.

ACHTUNG

Montage der Klemmringverschraubungen nur unter Verwendung beiliegender Stützhülsen.

Sicherheitsgruppe am Rohrbogen anschrauben.

Mit dem Verrohrungsteil Sicherheitsgruppe und Kaltwasseranschluß Speicher-Wassererwärmer verbinden.

Verrohrungsteil zum Kaltwasseranschluß

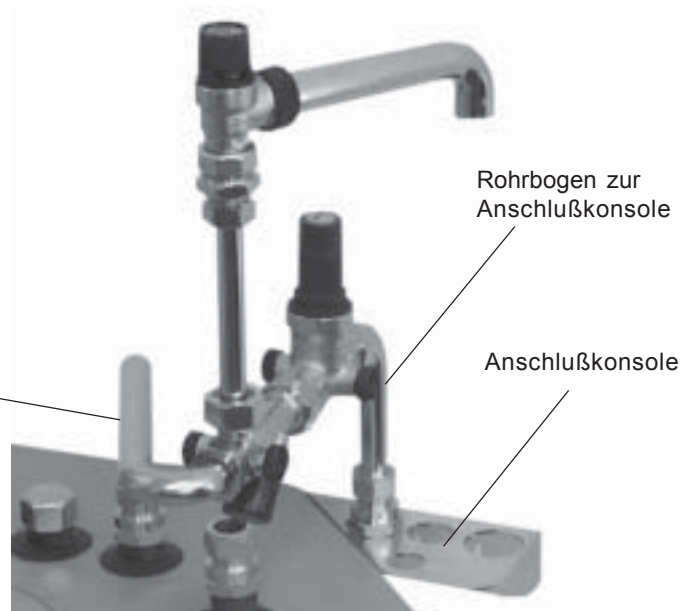


Bild 6: Sicherheitsgruppe mit Druckminderer angebaut

Caratteristiche tecniche

Pressione d'intervento del
pressostato a membrana: 8 bar
Bocchettone manometrico: G 1/4 bilaterale
Portata di flusso: conforme a DIN 3269 parte 2°

Riduttore
pressione d'entrata max.: 16 bar
pressione d'uscita impostabile: da 1,5 a 6 bar
regolazione di fabbrica: 4 bar

Omologaz. individ. N°: TÜV-SV-96-545-PN-W-p
Omologaz. IfBT (rumorosità): PA-IX-1794/I
Omologaz. DVGW: 903



Gruppo di sicurezza
senza riduttore di
pressione



Gruppo di sicurezza
con riduttore di pressione

Montaggio del gruppo di sicurezza

Spingere al di là delle parti tubolari i dadi a risvolto
acclusi al gruppo di sicurezza.

Con l'apposito giunto autobloccante, avvitare la curva alla
presa d'acqua fredda dello scaldacqua ad accumulo.

ATTENZIONE


**Per il montaggio dei giunti autobloccanti servirsi
esclusivamente delle accluse bussole di sostegno.**

Avvitare il gruppo di sicurezza alla curva

Col tubo di raccordo, collegare il gruppo di sicurezza alla
presa d'acqua fredda.

Tagliare a misura il tubo di raccordo e avvitarlo con l'apposito
giunto angolato a vite alla presa d'acqua fredda.

Curva di raccordo alla presa
d'acqua fredda dello scaldacqua
ad accumulo

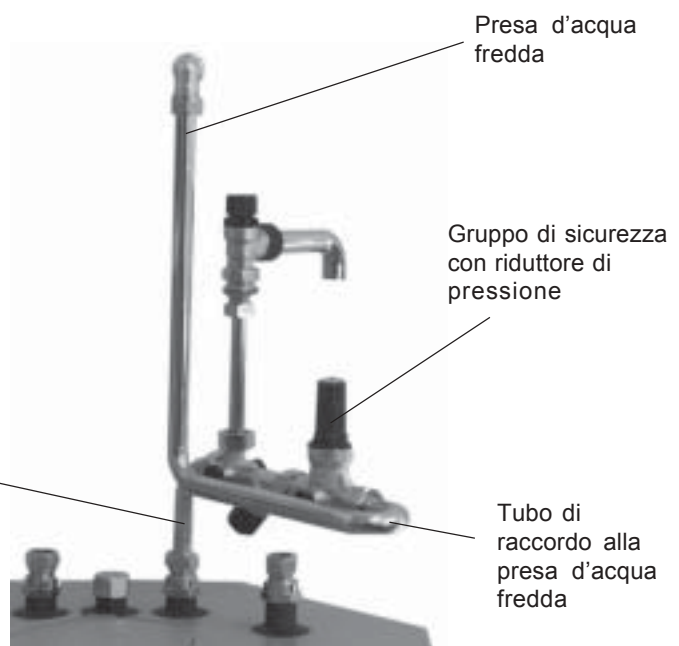

Caratteristiche tecniche

Pressione d'intervento del
pressostato a membrana: 8 bar
Bocchettone manometrico: G 1/4 bilaterale
Portata di flusso: conforme a DIN 3269 parte 2°

Riduttore
pressione d'entrata max.: 16 bar
pressione d'uscita impostabile: da 1,5 a 6 bar
regolazione di fabbrica: 4 bar

Omologaz. individ. N°: TÜV-SV-96-545-PN-W-p
Omologaz. IfBT (rumorosità): PA-IX-1794/I
Omologaz. DVGW: 903



Gruppo di sicurezza
senza riduttore di
pressione



Gruppo di sicurezza
con riduttore di pressione

Montaggio del gruppo di sicurezza

Spingere al di là delle parti tubolari i dadi a risvolto
acclusi al gruppo di sicurezza.

Avvitare la curva con l'apposito giunto autobloccante
sulla mensola-attacchi.


ATTENZIONE

**Per il montaggio dei giunti autobloccanti servirsi
esclusivamente delle accluse bussole di sostegno.**

Avvitare il gruppo di sicurezza alla curva

Col tubo di raccordo, collegare il gruppo di sicurezza e
la presa d'acqua fredda dello scalda-acqua ad
accumulo.

Tubo di raccordo
acqua fredda

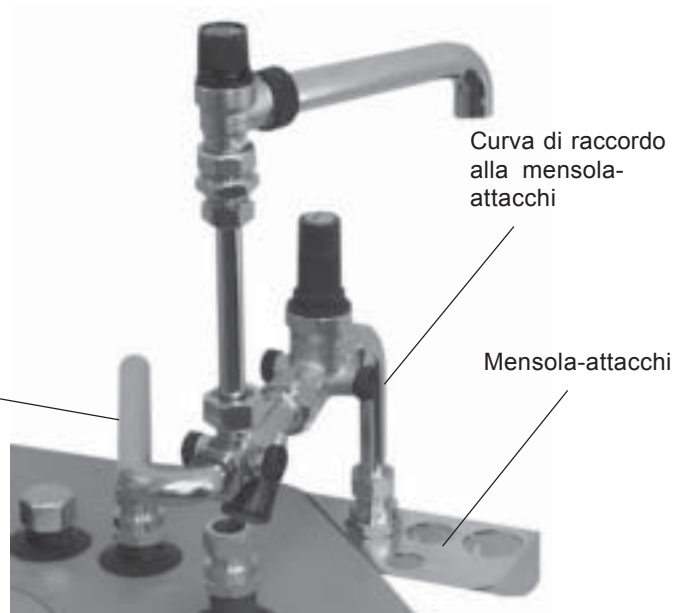

Datos técnicos

Presión de respuesta de la válvula de seguridad de membrana:	8 bar
Racores de conexión del manómetro:	Rosca de 1/4" por ambos lados
Rendimiento total:	Según DIN 3269 parte 2
Reductor de presión	
Presión máxima de entrada:	16 bar
Presión de salida ajustable:	de 1,5 a 6 bar
Ajuste de fábrica:	4 bar
Ensayo de componentes nş:	TÜV-SV-96-545-PN-W-p
Ensayo de IfBT nş:	PA-IX-1794/I
(comportamiento acústico)	
Ensayo de DVGW nş:	903



Grupo de seguridad sin reductor de presión



Grupo de seguridad con reductor de presión

Montaje del grupo de seguridad

Introducir en las piezas de tubería las tuercas de unión que se sirven con el grupo de seguridad.

Atornillar el tubo acodado a la conexión de agua fría del acumulador de agua con el racor de compresión prevista al efecto.

ATENCIÓN

Para montar los racores de compresión sólo se utilizarán los casquillos de empalme que se sirven.

Atornillar el grupo de seguridad al tubo acodado. Con la pieza de tubería, unir el grupo de seguridad a la pieza de conexión del agua fría.

Cortar a la medida la pieza de tubería y atornillar la pieza de tubería a la pieza de conexión de agua fría con la pieza de conexión angular con racor de compresión prevista al efecto.

Tubo acodado para la conexión de agua fría
Calentador-acumulador de agua



Datos técnicos

Presión de respuesta de la válvula de seguridad de membrana:	8 bar
Racores de conexión del manómetro:	Rosca de 1/4" por ambos lados
Rendimiento total:	Según DIN 3269 parte 2
Reductor de presión	
Presión máxima de entrada:	16 bar
Presión de salida ajustable:	de 1,5 a 6 bar
Ajuste de fábrica:	4 bar
Ensayo de componentes nş:	TÜV-SV-96-545-PN-W-p
Ensayo de IfBT nş:	PA-IX-1794/I
(comportamiento acústico)	
Ensayo de DVGW nş:	903



Grupo de seguridad sin reductor de presión



Grupo de seguridad con reductor de presión

Montaje del grupo de seguridad

Introducir en las piezas de tubería las tuercas de unión que se sirven con el grupo de seguridad.

Atornillar el tubo acodado a la consola de conexión con el racor de compresión prevista al efecto.


ATENCIÓN

Para montar las piezas de conexión con racor de compresión sólo se utilizarán los casquillos de empalme que se sirven.

Atornillar el grupo de seguridad al tubo acodado.

Con la pieza de tubería, unir el grupo de seguridad a la conexión de agua fría del acumulador de agua.

Pieza de tubería para la conexión de agua fría

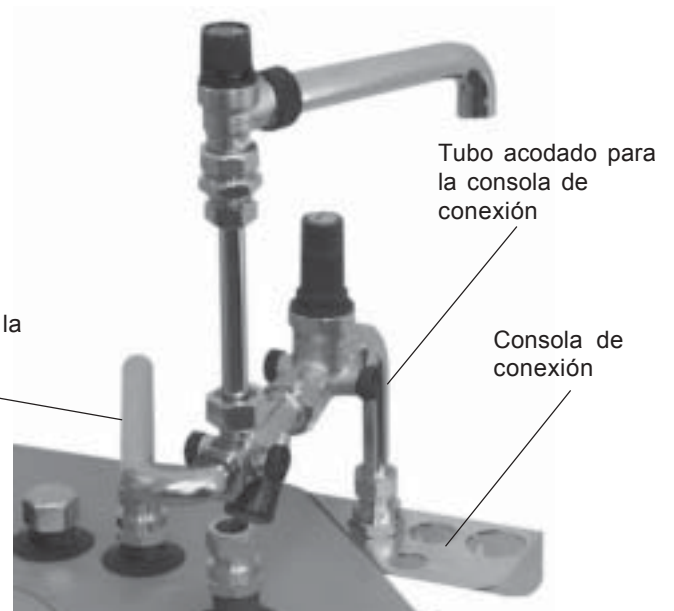

Dane techniczne

Ciśnienie zadziałania membranowy
zawór bezpieczeństwa: 8 bar
Króciec podłączeniowy manometru: G 1/4 obustronnie
Wydajność przepływu: zgodnie z DIN 3269 część 2

Zawór redukcyjny
Max. ciśnienie wejścia: 16 bar
Ustawialne ciśnienie wyjścia: 1,5 do 6 bar
Ustawienie fabryczne: 4 bar

Numer kontroli elementu: TÜV-SV-96-545-PN-W-p
Numer kontroli IfBT-Prüf-Nr.: PA-IX-1794/I
(poziom głośności)
DVGV-Prüf-Nr.: 903



grupa bezpieczeństwa
bez zaworu redukcyjnego



grupa bezpieczeństwa z
zaworem redukcyjnym

Montaż grupa bezpieczeństwa

Nakrętki złączkowe, załączone do grupy bezpieczeństwa, przesunąć po częściach orurowania.

Do zamontowania grupy bezpieczeństwa z zaworem redukcyjnym należy zastosować mały łuk rury. Do zamontowania grupy bezpieczeństwa bez zaworu redukcyjnego należy zastosować większy łuk rury.

Łuk rury skrócić z przeznaczonymi do tego zaciskowymi złączkami rurowymi na wsporniku przyłączeniowym.

UWAGA


Montaż zaciskowych złączek rurowych tylko przy zastosowaniu załączonych tulejek.

Grupę bezpieczeństwa dokręcić na łuku rury.

Połączyć z częścią orurowania grupą bezpieczeństwa i zbiornikiem i podgrzewaczem wody.

Część orurowania przykręcić do przewodu zimnej wody przeznaczonymi do tego celu zaciskowymi złączkami rurowymi.

Łuk rurowy do przyłączenia
wody zimnej
Zbiornik-Ogrzewacz wody

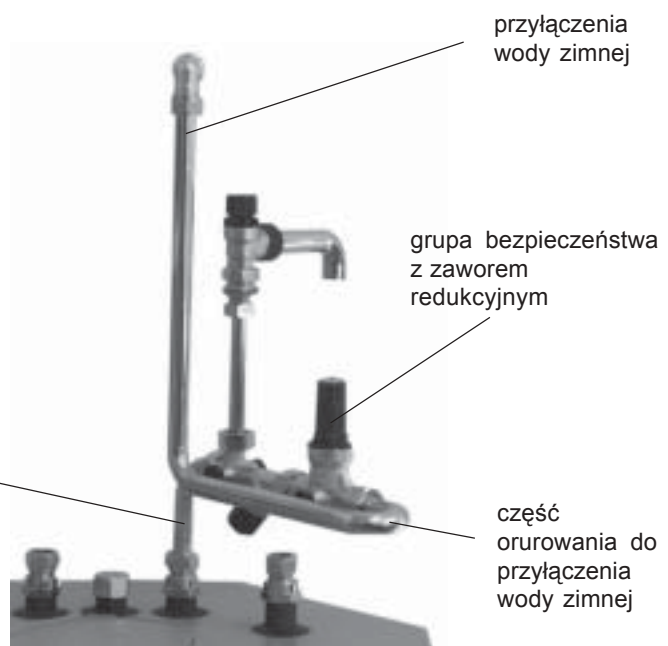

Dane techniczne

Ciśnienie zadziałania membranowy
zawór bezpieczeństwa: 8 bar
Króciec podłączeniowy manometru: G 1/4 obustronnie
Wydajność przepływu: zgodnie z DIN 3269 część 2

Zawór redukcyjny
Max. ciśnienie wejścia: 16 bar
Ustawialne ciśnienie wyjścia: 1,5 do 6 bar
Ustawienie fabryczne: 4 bar

Numer kontroli elementu: TÜV-SV-96-545-PN-W-p
Numer kontroli IfBT-Prüf-Nr.: PA-IX-1794/I
(poziom głośności)
DVGW-Prüf-Nr.: 903



grupa bezpieczeństwa
bez zaworu redukcyjnego



grupa bezpieczeństwa z
zaworem redukcyjnym

Montaż grupa bezpieczeństwa

Nakrętki złączkowe, załączone do grupy bezpieczeństwa, przesunąć po częściach orurowania.

Do zamontowania grupy bezpieczeństwa z zaworem redukcyjnym należy zastosować mały łuk rury. Do zamontowania grupy bezpieczeństwa bez zaworu redukcyjnego należy zastosować większy łuk rury.

Łuk rury skrócić z przeznaczonymi do tego zaciskowymi złączkami rurowymi na wsporniku przyłączeniowym.


UWAGA

Montaż zaciskowych złączek rurowych tylko przy zastosowaniu załączonych tulejek.

Grupę bezpieczeństwa dokręcić na łuku rury.

Połączyć z częścią orurowania grupą bezpieczeństwa i zbiornikiem i podgrzewaczem wody.

część orurowania do
przyłączenia wody
zimnej

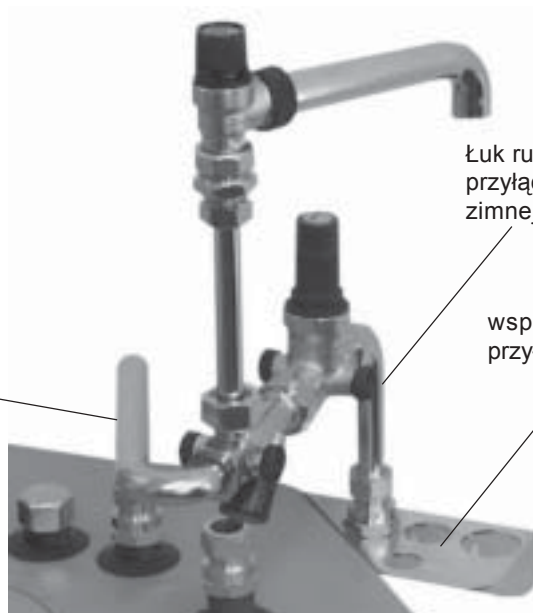

Łuk rurowy do
przyłączenia wody
zimnej

wspornik
przyłączeniowy

Specification

Response pressure diaphragm safety valve:	8 bar
Pressure gauge connector:	G 1/4" (on both sides)
Flow rate:	acc. to DIN 3269 part 2
Pressure reducer max. inlet pressure:	16 bar
Adjustable pressure delivery:	1.5 to 6 bar
Factory setting:	4 bar
Type test no.:	TÜV-SV-01-545-DN-W-p
IfBT test no.: (noise characteristics)	PA-IX-1794/I
DVGW test no.:	903



Fig. 1: Safety assembly excl. pressure reducer

Fig. 2: Safety assembly incl. pressure reducer

Safety assembly installation

Push the union nut supplied with the safety assembly over the pipe parts.

Secure the pipe bend on the DHW cylinder cold water inlet using the compression fittings provided.

PLEASE NOTE

Use compression fittings only in conjunction with the support sleeves supplied.

Fit the safety assembly to the pipe bend.

Connect the pipe part of the safety assembly with the cold water inlet connection.

Trim the pipe part and secure it to the cold water connection with the compression elbow.

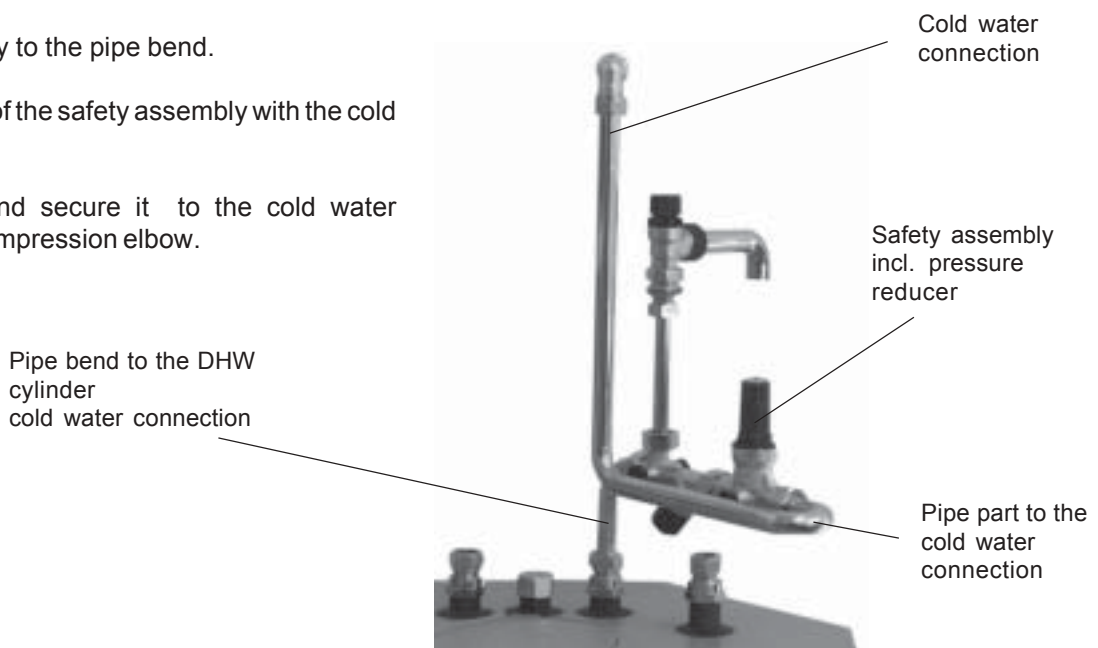


Fig. 3: Fitted safety assembly incl. pressure reducer

Specification

Response pressure diaphragm safety valve:	8 bar
Pressure gauge connector:	G 1/4" (on both sides)
Flow rate:	acc. to DIN 3269 part 2
Pressure reducer	
max. inlet pressure:	16 bar
Adjustable pressure delivery	1.5 to 6 bar
Factory setting:	4 bar
Type test no.	TÜV-SV-01-545-DN-W-p
IfBT test no.:	PA-IX-1794/I
(noise characteristics)	
DVGW test no.:	903



Fig. 4: Safety assembly excl. pressure reducer



Fig. 5: Safety assembly incl. pressure reducer

Safety assembly installation

Push the union nut supplied with the safety assembly over the pipe parts.

Secure the pipe bend on the connection panel using the compression fittings provided.

PLEASE NOTE

Use compression fittings only in conjunction with the support sleeves supplied.

Fit the safety assembly to the pipe bend.

Connect the pipe part of the safety assembly with the DHW cylinder cold water inlet.

Pipe part for the cold water connection

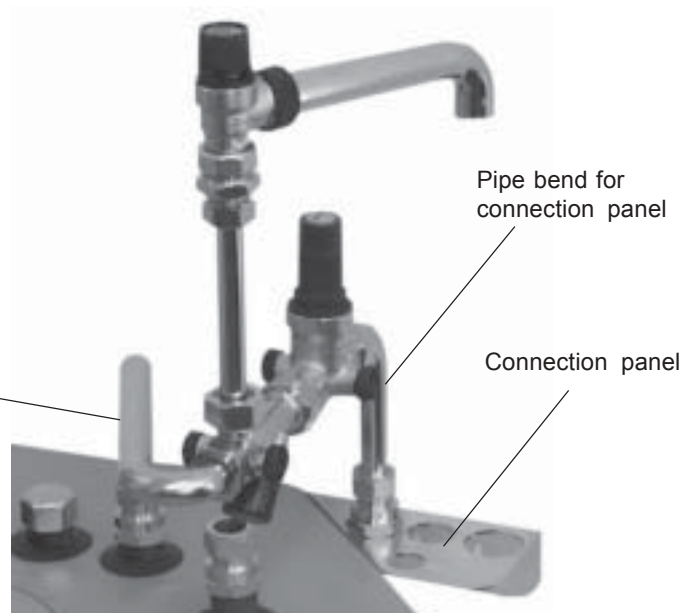


Fig. 6: Fitted safety assembly incl. pressure reducer

Technické údaje

Otvárací tlak
poistného ventilu: 8 bar
Možnosť pripojenia manometra: G 1/4 obojstranne
Prietok: podľa DIN 3269 Teil 2

Redukčný ventil
Pripojovací tlak max.: 16 bar
Výstupný tlak nastaviteľný: 1,5 do 6 bar
Výrobné nastavenie: 4 bar

Skúšobný protokol č. : TÜV-SV-01-545-DN-W-p
IfBT-Prüf-Nr. (hlukové parametre): PA-IX-1794/I
DVGW-Prüf-Nr.: 903



poistný ventil bez
redukčného ventilu

poistný ventil s
redukčným ventilom

Montáž poistného ventilu


Pripojiť komplet ventilov pomocou pribalených prevlečných matíc na prívodné potrubie studenej vody.

Na upevnenie použiť spojovacie komplety s tesniacimi mosadznými prstencami.

POZOR

Na montáž použiť len pribalené púzdra a tesniace mosadzné prstence.

Celú montáž dokončiť podľa vyobrazenia.

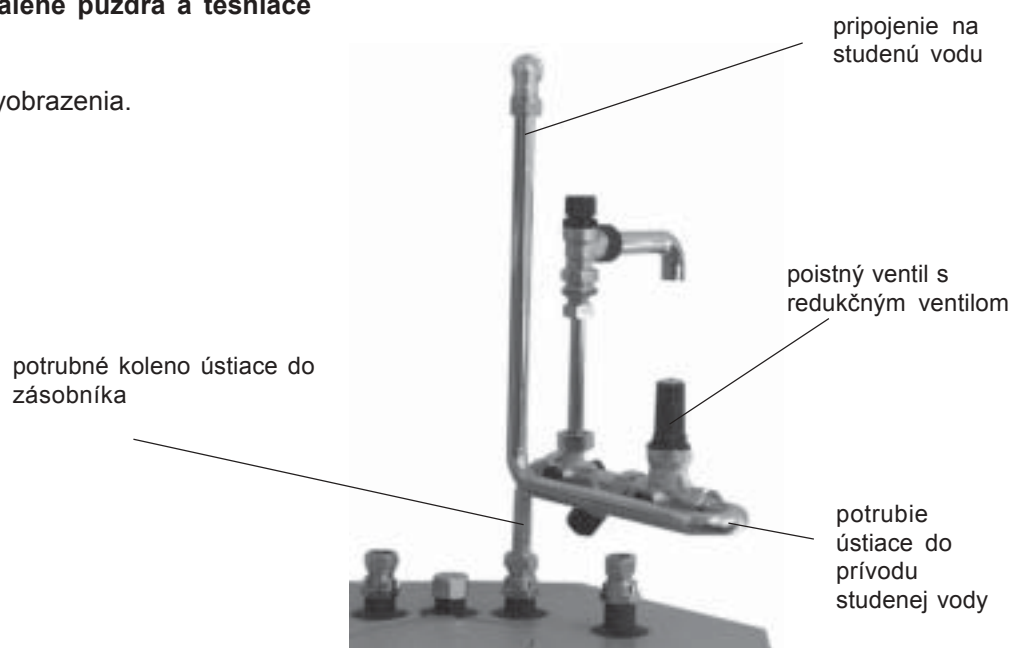

zostavený komplet poistného a redukčného ventilu

Technické údaje

Otvárací tlak
poistného ventila : 8 bar
Možnosť pripojenia manometra: G 1/4 obojstranne
Prietok: podľa DIN 3269 Teil 2

Redukčný ventil
Pripojovací tlak max.: 16 bar
Výstupný tlak nastaviteľný 1,5 do 6 bar
Výrobné nastavenie: 4 bar

Skúšobný protokol č.: TÜV-SV-01-545-DN-W-p
IfBT-Prüf-Nr. (hlukové parametre): PA-IX-1794/I
DVGW-Prüf-Nr.: 903



poistný ventil bez redukčného ventila



poistný ventil s redukčným ventilom

Montáž poistného ventila

Pripojiť komplet ventilov pomocou pribalených prevlečných matíc na prírodné potrubie studenej vody.

Na upevnenie použiť spojovacie komplety s tesniacimi mosadznými prstencami.

POZOR


Na montáž použiť len pribalené púzdra a tesniace mosadzné prstence.

Celú montáž dokončiť podľa vyobrazenia.

potrubné koleno ústiace do zásobníka

potrubie ústiace do prívodu studenej vody na konzole

konzola

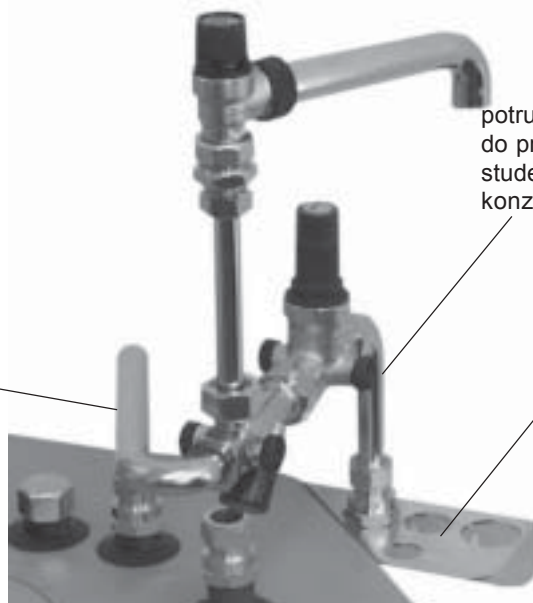

zostavený komplet poistného a redukčného ventila

Données techniques

Pression de fonctionnement	
Soupape de sécurité f membrane :	8 bar
Raccord du manomètre :	G 1/4 des deux côtés
Débit :	selon DIN 3269 partie 2
Réducteur de pression	
Pression d'entrée max. :	16 bar
Pression de sortie réglable	de 1,5 f 6 bar
Réglage d'usine :	4 bar
N° de contrôle des éléments :	TÜV-SV-01-545-DN-W-p
N° de contrôle IfBT:	PA-IX-1794/I
(comportement au bruit)	
N° de contrôle DVGW :	903



Figure 1 : Ensemble de sécurité sans réducteur de pression

Figure 2 : Ensemble de sécurité avec réducteur de pression

Montage de l'ensemble de sécurité

Introduisez les écrous-raccords fournis avec l'ensemble de sécurité sur les pièces de tuyauterie.

Vissez le coude sur le raccordement d'eau froide du chauffe-eau f accumulation f l'aide du raccord f bague de serrage prévu f cet effet.

ATTENTION

Montage des raccords f bague de serrage uniquement en utilisant les douilles de support fournies.

Vissez l'ensemble de sécurité sur le coude.

Raccordez l'ensemble de sécurité f la pièce de raccordement d'eau froide f l'aide de la pièce de tuyauterie.

Coupez la pièce de tuyauterie f longueur puis vissez-la sur la pièce de raccordement d'eau froide f l'aide du coude f bague de serrage prévu f cet effet.

Coude vers le raccordement d'eau froide du chauffe-eau f accumulation

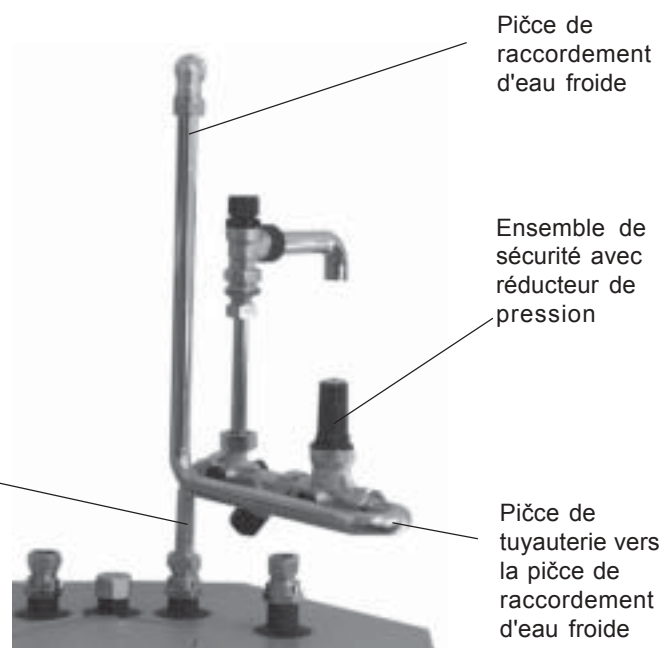


Figure 3 : Ensemble de sécurité avec réducteur de pression monté

Données techniques

Pression de fonctionnement
Soupape de sécurité à membrane : 8 bar
Raccord du manomètre : G 1/4 des deux côtés
Débit : selon DIN 3269 partie 2

Réducteur de pression
Pression d'entrée max. : 16 bar
Pression de sortie réglable de 1,5 à 6 bar
Réglage d'usine : 4 bar

N° de contrôle des éléments : TÜV-SV-01-545-DN-W-p
N° de contrôle IfBT
(comportement au bruit) : PA-IX-1794/I
N° de contrôle DVGW : 903



Figure 4 : Ensemble de sécurité sans réducteur de pression



Figure 5 : Ensemble de sécurité avec réducteur de pression

Montage de l'ensemble de sécurité

Introduisez les écrous-raccords fournis avec l'ensemble de sécurité sur les pièces de tuyauterie.

Vissez le coude sur la console de raccordement à l'aide du raccord à bague de serrage prévu à cet effet.

ATTENTION

Montage des raccords à bague de serrage uniquement en utilisant les douilles de support fournies.

Vissez l'ensemble de sécurité sur le coude.

Raccordez l'ensemble de sécurité avec le raccordement d'eau froide du chauffe-eau à accumulation à l'aide de la pièce de tuyauterie.

Pièce de tuyauterie vers le raccordement d'eau froide

Coude vers la console de raccordement

Console de raccordement

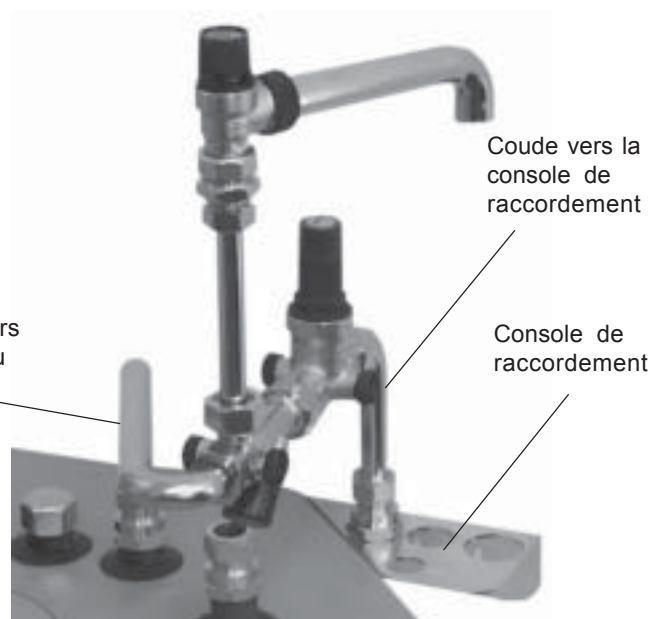


Figure 6 : Ensemble de sécurité avec réducteur de pression monté

Technické údaje

Otevírací tlak
 membránového pojistného ventilu: 8 bar
 Připojovací nátrubek pro manometr: G 1/4 oboustranně
 Průtokový výkon: podle DIN 3269 díl 2

Omezovač tlaku
 Vstupní tlak max.: 16 bar
 Výstupní tlak nastavitelný: 1,5 až 6 bar
 Nastavení z výroby: 4 bar

Zkušební protokol č. : TUV-SV-01-545-DN-W-p
 Zkuš.č. IfBT (hlukové parametry): PA-IX-1794/I
 Zkuš.č. DVGW: 903



Obr. 1 : Pojistná skupina bez omezovače tlaku



Obr. 2: Pojistná skupina s omezovačem tlaku

Montáž pojistné skupiny

Převlečné matice, dodávané s pojistnou skupinou, přesuňte přes propojovací díly.

Na přívod studené vody zásobníku přišroubujte trubku s obloukem pomocí svěrného šroubení.

POZOR


Montáž svěrných šroubení provádějte výhradně s použitím přiložených pouzder a těsnících prstenců.

Na trubku s obloukem našroubujte pojistnou skupinu.

Pojistnou skupinu spojte propojovacím dílem s připojením studené vody.

U propojovacího dílu upravte délku a úhlovým šroubením sešroubujte s přívodem studené vody.

Trubka s obloukem pro připojení přívodu studené vody do zásobníku

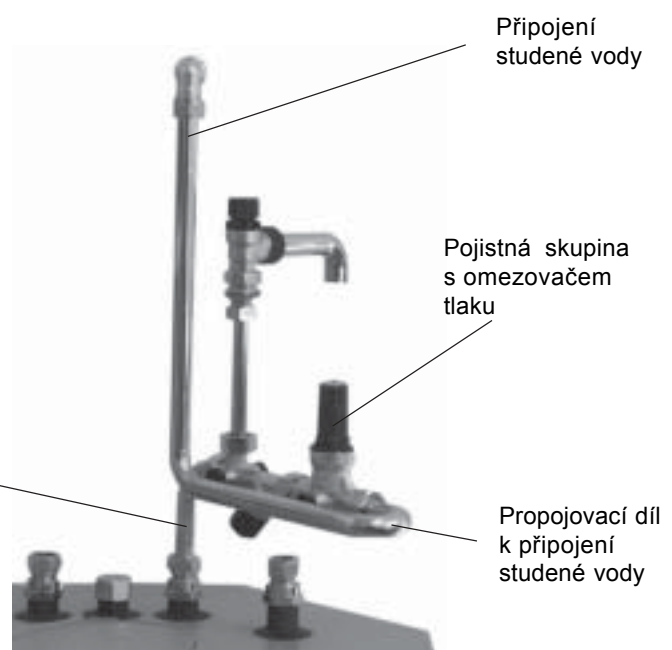

Obr. 3: Namontovaná pojistná skupina s omezovačem tlaku

Technické údaje

Otevírací tlak
membránového pojistného ventilu: 8 bar
Připojovací nátrubek pro manometr: G 1/4 oboustranně
Průtokový výkon: podle DIN 3269 díl 2

Omezovač tlaku
Vstupní tlak max.: 16 bar
Výstupní tlak nastavitelný: 1,5 až 6 bar
Nastavení z výroby: 4 bar

Zkušební protokol č. : TUV-SV-01-545-DN-W-p
Zkuš.č. IfBT (hlukové parametry): PA-IX-1794/I
Zkuš.č. DVGW: 903



Obr. 4 : Pojistná skupina bez omezovače tlaku



Obr. 5: Pojistná skupina s omezovačem tlaku

Montáž pojistné skupiny

Převlečné matice, dodávané s pojistnou skupinou, přesuňte přes propojovací díly.

Na připojovací konzolu přišroubujte trubku s obloukem pomocí svěrného šroubení.


POZOR

Montáž svěrných šroubení provádějte výhradně s použitím přiložených pouzder a těsnících prstenců.

Na trubku s obloukem našroubujte pojistnou skupinu.

Pojistnou skupinu spojte propojovacím dílem s připojením studené vody na zásobníku.

Trubka k připojení studené vody

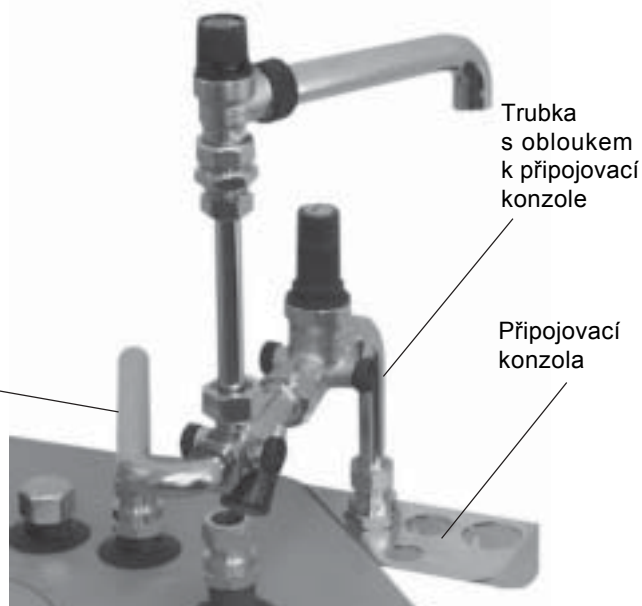

Obr. 6: Namontovaná pojistná skupina s omezovačem tlaku

Műszaki adatok

Membrán-biztonsági szelep

lefújási nyomása:

8 bar

Manométer csatlakozás:

1/4" (mindkét oldalon)

Térfogatáram:

DIN 3269 2. rész

szerint

Nyomáscsökkentő

max. primer nyomás:

16 bar

Szekunder nyomástartomány:

1,5...6 bar

Gyári beállítás:

4 bar

Típus teszt száma :

TÜV-SV-01-545-DN-W-p

IfBT teszt száma (akusztika):

PA-IX-1794/I

DVGW teszt száma:

903



Biztonsági szelepcsoport
nyomáscsökkentő nélkül



Biztonsági szelepcsoport
nyomáscsökkentővel

Felszerelés

Bújta át és tolja fel a hollandikat mindkét csatlakozó csövön, a peremezésig.

Illessze helyére a tároló hidegvíz csomkjához csatlakozó csövet a szorítógyűrűs csatlakozóval. A szorítókötetést még ne húzza meg.


Szorítógyűrűs csatlakozáshoz mindenképpen használja a csőbe feltolható peremezett merevítő hüvelyeket, amelyeket a gyári készlet tartalmaz.

Csatlakoztassa a csőhöz a biztonsági szelepcsoportot. Ügyeljen a hollandi tömítésére.

Kösse rá a hidegvíz kiállásra csatlakozó csövet a szelepcsoport másik oldalára. Ügyeljen a hollandi tömítésére.

Illessze a cső felső végét a hidegvíz kiálláshoz és kösse be a szelepcsoportot a könyökidom segítségével.

Húzzon meg minden kötést.

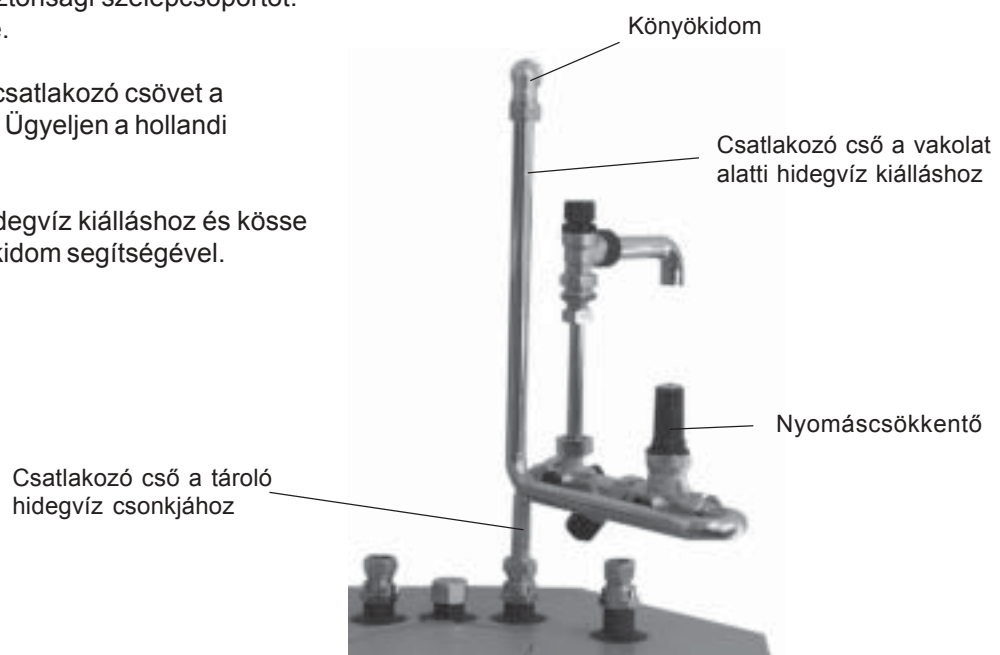

Felszerelt biztonsági szelepcsoport, nyomáscsökkentővel

Műszaki adatok

Membrán-biztonsági szelep lefújási nyomása:	8 bar
Manométer csatlakozás:	1/4" (mindkét oldalon)
Térfogatáram: szerint	DIN 3269 2. rész
Nyomáscsökkentő max. primer nyomás:	16 bar
Szekunder nyomástartomány:	1,5...6 bar
Gyári beállítás:	4 bar
Típus teszt száma :	TÜV-SV-01-545-DN-W-p
lfBT teszt száma (akusztika):	PA-IX-1794/I
DVGW teszt száma:	903



Biztonsági szelepcsoport
nyomáscsökkentő nélkül



Biztonsági szelepcsoport
nyomáscsökkentővel

Felszerelés

Bújta át és tolja fel a hollandikat mindkét csatlakozó csövön, a peremezésig.

Illessze helyére a tároló hidegvíz csonkjához csatlakozó csövet a szorítógyűrűs csatlakozóval. A szorítókötést még ne húzza meg.


Szorítógyűrűs csatlakozáshoz mindenképpen használja a csőbe feltolható peremezett merevítő hüvelyeket, amelyeket a gyári készlet tartalmaz.

Csatlakoztassa a csőhöz a biztonsági szelepcsoportot. Ügyeljen a hollandi tömítésére.

Kösse rá a szerelőkonzolja csatlakozó csövet a szelepcsoport másik oldalára. Ügyeljen a hollandi tömítésére. A cső másik vége az SW szerelőkonzolja hidegvíz csatlakozáshoz esik.

Húzzon meg minden kötést.

Csatlakozó cső a tároló
hidegvíz csonkjához

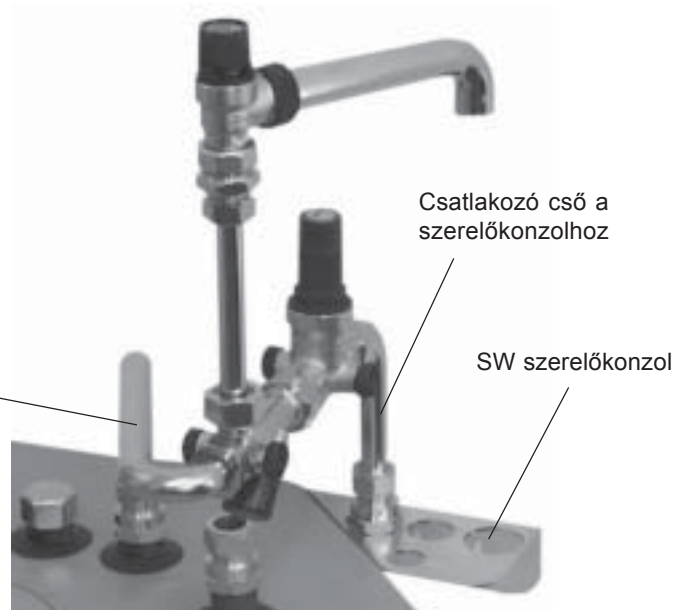

Felszerelt biztonsági szelepcsoport, nyomáscsökkentővel

